


Утверждаю

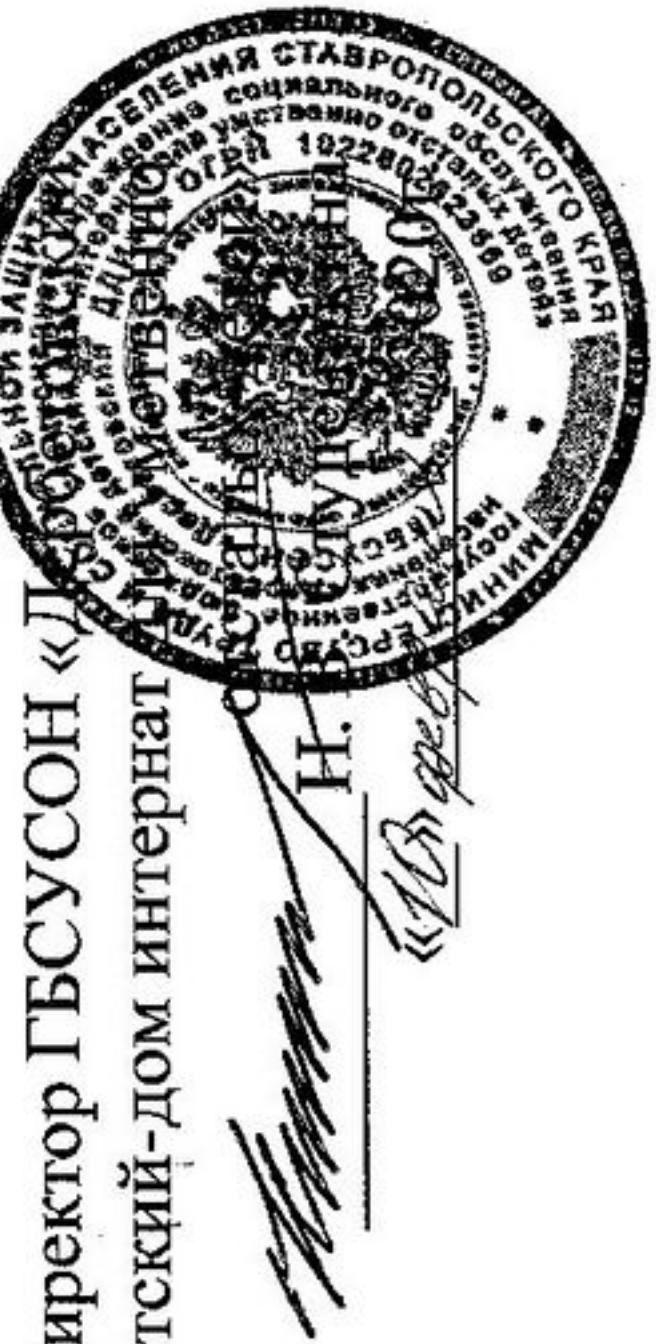

Директор ГБСУСОН «Лаборатория селения Ставропольского края им. М.И. Гвоздицкого»
детский-дом интернат

ПЛАН

мероприятий по устранению недостатков, выявленных по результатам
федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)
Кавказского управления в ГБСУСОН «ЛДИ»

ущение содержание)	Мероприятия по устранению	Срок исполнения	Ответственный
ка работников, имеющих дения оперативных ров	Составить список работников имеющих право ведения переговоров	15.02.20г	Заведующий хозяйством Коваленко Е.Н.
линейной схемы льной сети, здание я реабилитации молодых ев	Разработать однолинейную схему осветительной сети	15.03.20г	Заведующий хозяйством Коваленко Е.Н.
		15.02.20г	Заведующий хозяйством Коваленко Е.Н.
ены надписи указывающие вания присоединения на гических выключателях ишеблока	Нанести надписи указывающие наименования присоединения на автоматических выключателях ЩОС-6 пшеблока	20.02.20г	Слесарь-электрик Моллачев А.Ш
ены диспетчерские вания и знаки безопасности	Нанести диспетчерские наименования и знаки безопасности		

Провести проверку на этие электрических схем ским эксплуатационным (1 ода)	Провести проверку на соответствие электрических схем фактическим эксплуатационным (1 раз в 2 года)	15.03.20г	Слесарь-электрик Моллачиев А.И.
струкции по учету нергии и ее рациональному уванию	Разработать инструкцию по учету электроэнергии и ее рациональному использованию	25.02.20г	Заведующий хозяйством Коваленко Е.Н.
млен технический паспорт 0.4кВ	Оформить технический паспорт на ВЛИ-0.4кВ	10.03.20г	Заведующий хозяйством Коваленко Е.Н.
щен от механических еный кабель к гладильному трачечной	Защитить от механических повреждений кабель к гладильному катку в прачечной	25.02.20г	Слесарь-электрик Моллачиев А.И.
ата на запор дверца РШ на же	Закрыть на запор дверцу РШ на пищеблоке	10.02.20г	Слесарь-электрик Моллачиев А.И.
дении электро-щитовой корпуса не вывешена ическая схема	В помещении электро-щитовой главного корпуса вывесить электрическую схему	15.02.20г	Слесарь-электрик Моллачиев А.И.
тны защитные средства и ент применяемые при ивании и ремонте установок	Испытать защитные средства и инструмент применяемые при обслуживании и ремонте электроустановок	15.02.20г	Заведующий хозяйством Коваленко Е.Н.
млен журнал учета и ния средств защиты	Оформить журнал учета и содержания средств защиты	15.02.20г	Заведующий хозяйством Коваленко Е.Н.